


△ 注意

- ◆ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をご覧ください。
- ◆機械的衝撃や荷重の加わる可能性のある場所には設置しないでください。

構成部品


◆上部連結板 2個




◆六角ボルト M12 x 30		4個	◆スプリングワッシャー M12		4個
◆平ワッシャー M12		8個	◆平ワッシャー(t3.2)		4個

取り付け方法


天板がない場合

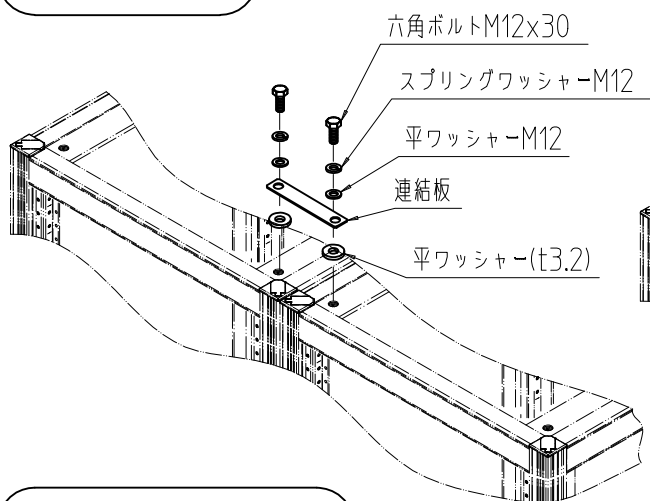

ノーマル天板がある場合

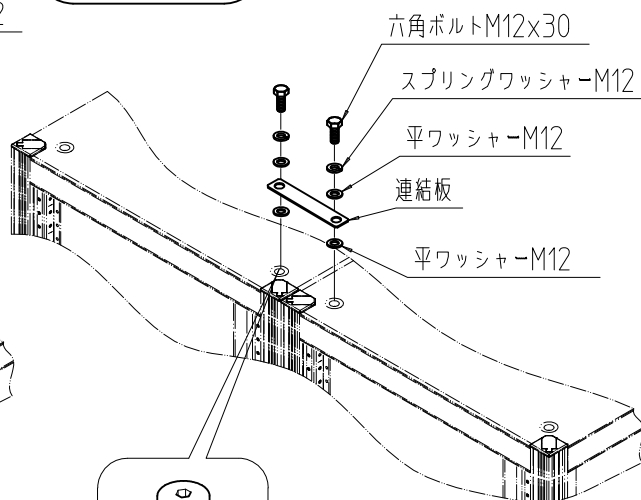

ベンチレーション天板がある場合

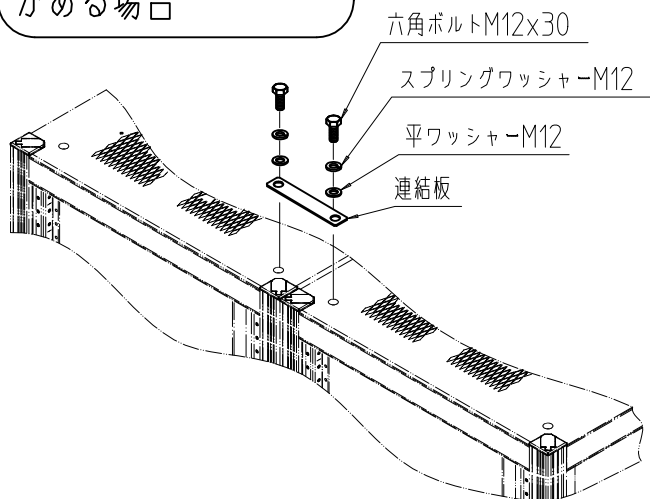

手順

1. ラックに組み込みされている、M12化粧ねじを取り外す。
2. 図示のように連結板を取り付ける。
3. 背面側も同様に固定する。
4. ねじの締付けは下表を参照の上、適正トルクで行ってください。

M12ねじ締付けトルク基準値

下限	上限
29.79 (N・m)	49.69 (N・m)

SETTSU 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0008 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6269

E-mail elgyou@settsu.co.jp URL <http://www.settsu.co.jp>